




Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
so sídlom v Trnave  
Limbová 6, P.O.Box 1, PSČ 917 09

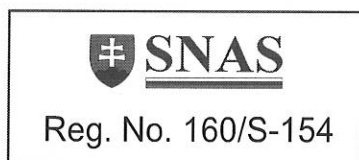

Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia  
akreditované pracovisko  
Halenárska 23, 917 09 Trnava 9, tel. 033/5505041

A - akreditovaná metóda, N - neakreditovaná metóda, SNAS - Slovenská národná akreditačná služba

**Protokol o skúške č. 2886/2020**

Kód vzorky: 84

Rozbor vyžiadal: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave,  
odbor hygieny životného prostredia

Názov vzorky: pitná voda - vodovod - hromadné zásobovanie

Dátum začiatku skúšky: 16.7.2020

Dátum ukončenia skúšky: 24.7.2020

**Odbor vzorky pitnej vody ( OVPV 1 ) <sup>A</sup>:**

Odobral: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, odbor hygieny životného prostredia,  
RNDr. Fašiangová, PhDr. Kocáková, Mgr. Nosková

Dátum a miesto odberu: 16.7.2020; Bučany - MŠ, kuchyňa - umývadlo

| Ukazovateľ  | Jednotka | Výsledok | Neistota | Metóda                         | Limit                  | Súlad/nesúlad |
|-------------|----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|---------------|
| Voľný chlór | mg/l     | 0,07     | 3%       | OVPV 2, A<br>STN EN ISO 7393-2 | 0,3 <sub>MH</sub>      | vyhovuje      |
| Teplota     | °C       | 19,9     | 0,1      | OVPV 1, A<br>STN 75 7375       | 8 - 12°C <sub>OH</sub> | nehodnotené   |

**Mikrobiologické a biologické ukazovatele:**

| Ukazovateľ                                    | Jednotka               | Výsledok | Neistota | Metóda                       | Limit             | Súlad/nesúlad |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|-------------------|---------------|
| Escherichia coli                              | KTJ/100ml              | 0        | 24%      | MV 1, A<br>STN EN ISO 9308-1 | 0 <sub>NMH</sub>  | vyhovuje      |
| Koliformné baktérie                           | KTJ/100ml              | 0        | 27%      | MV 1, A<br>STN EN ISO 9308-1 | 0 <sub>MH</sub>   | vyhovuje      |
| Enterokoky                                    | KTJ/100ml              | 0        | 22%      | MV 3, A<br>STN EN ISO 7899-2 | 0 <sub>NMH</sub>  | vyhovuje      |
| Kultivovateľné<br>mikroorganizmy pri 22°C     | KTJ/ml                 | 7        | 25%      | MV 2, A<br>STN EN ISO 6222   | 200 <sub>MH</sub> | vyhovuje      |
| Kultivovateľné<br>mikroorganizmy pri 36°C     | KTJ/ml                 | 3        | 24%      | MV 2, A<br>STN EN ISO 6222   | 50 <sub>MH</sub>  | vyhovuje      |
| Abiosestón                                    | pokryvnosť<br>poľa v % | 2        | 32%      | B2, STN 75 7712, A           | 10% <sub>MH</sub> | vyhovuje      |
| Mŕtve organizmy                               | jedince/ml             | 0        | 29%      | B1, STN 75 7711, A           | 30 <sub>MH</sub>  | vyhovuje      |
| Živé organizmy                                | jedince/ml             | 0        | 29%      | B1, STN 75 7711, A           | 0 <sub>MH</sub>   | vyhovuje      |
| Železité a mangánové<br>baktérie              | pokryvnosť<br>poľa v % | 0        | 31%      | B1, STN 75 7711, A           | 10% <sub>MH</sub> | vyhovuje      |
| Vláknité baktérie (okrem<br>Fe a Mn baktérií) | jedince/ml             | 0        | 29%      | B1, STN 75 7711, A           | 0 <sub>MH</sub>   | vyhovuje      |
| Mikromycéty                                   | jedince/ml             | 0        | 29%      | B1, STN 75 7711, A           | 0 <sub>MH</sub>   | vyhovuje      |

Identifikované taxóny: -

Za správnosť výsledkov zodpovedá: RNDr. Kurpelová